


PRZEKŁADKA KANALIZACJI OPADOWEJ


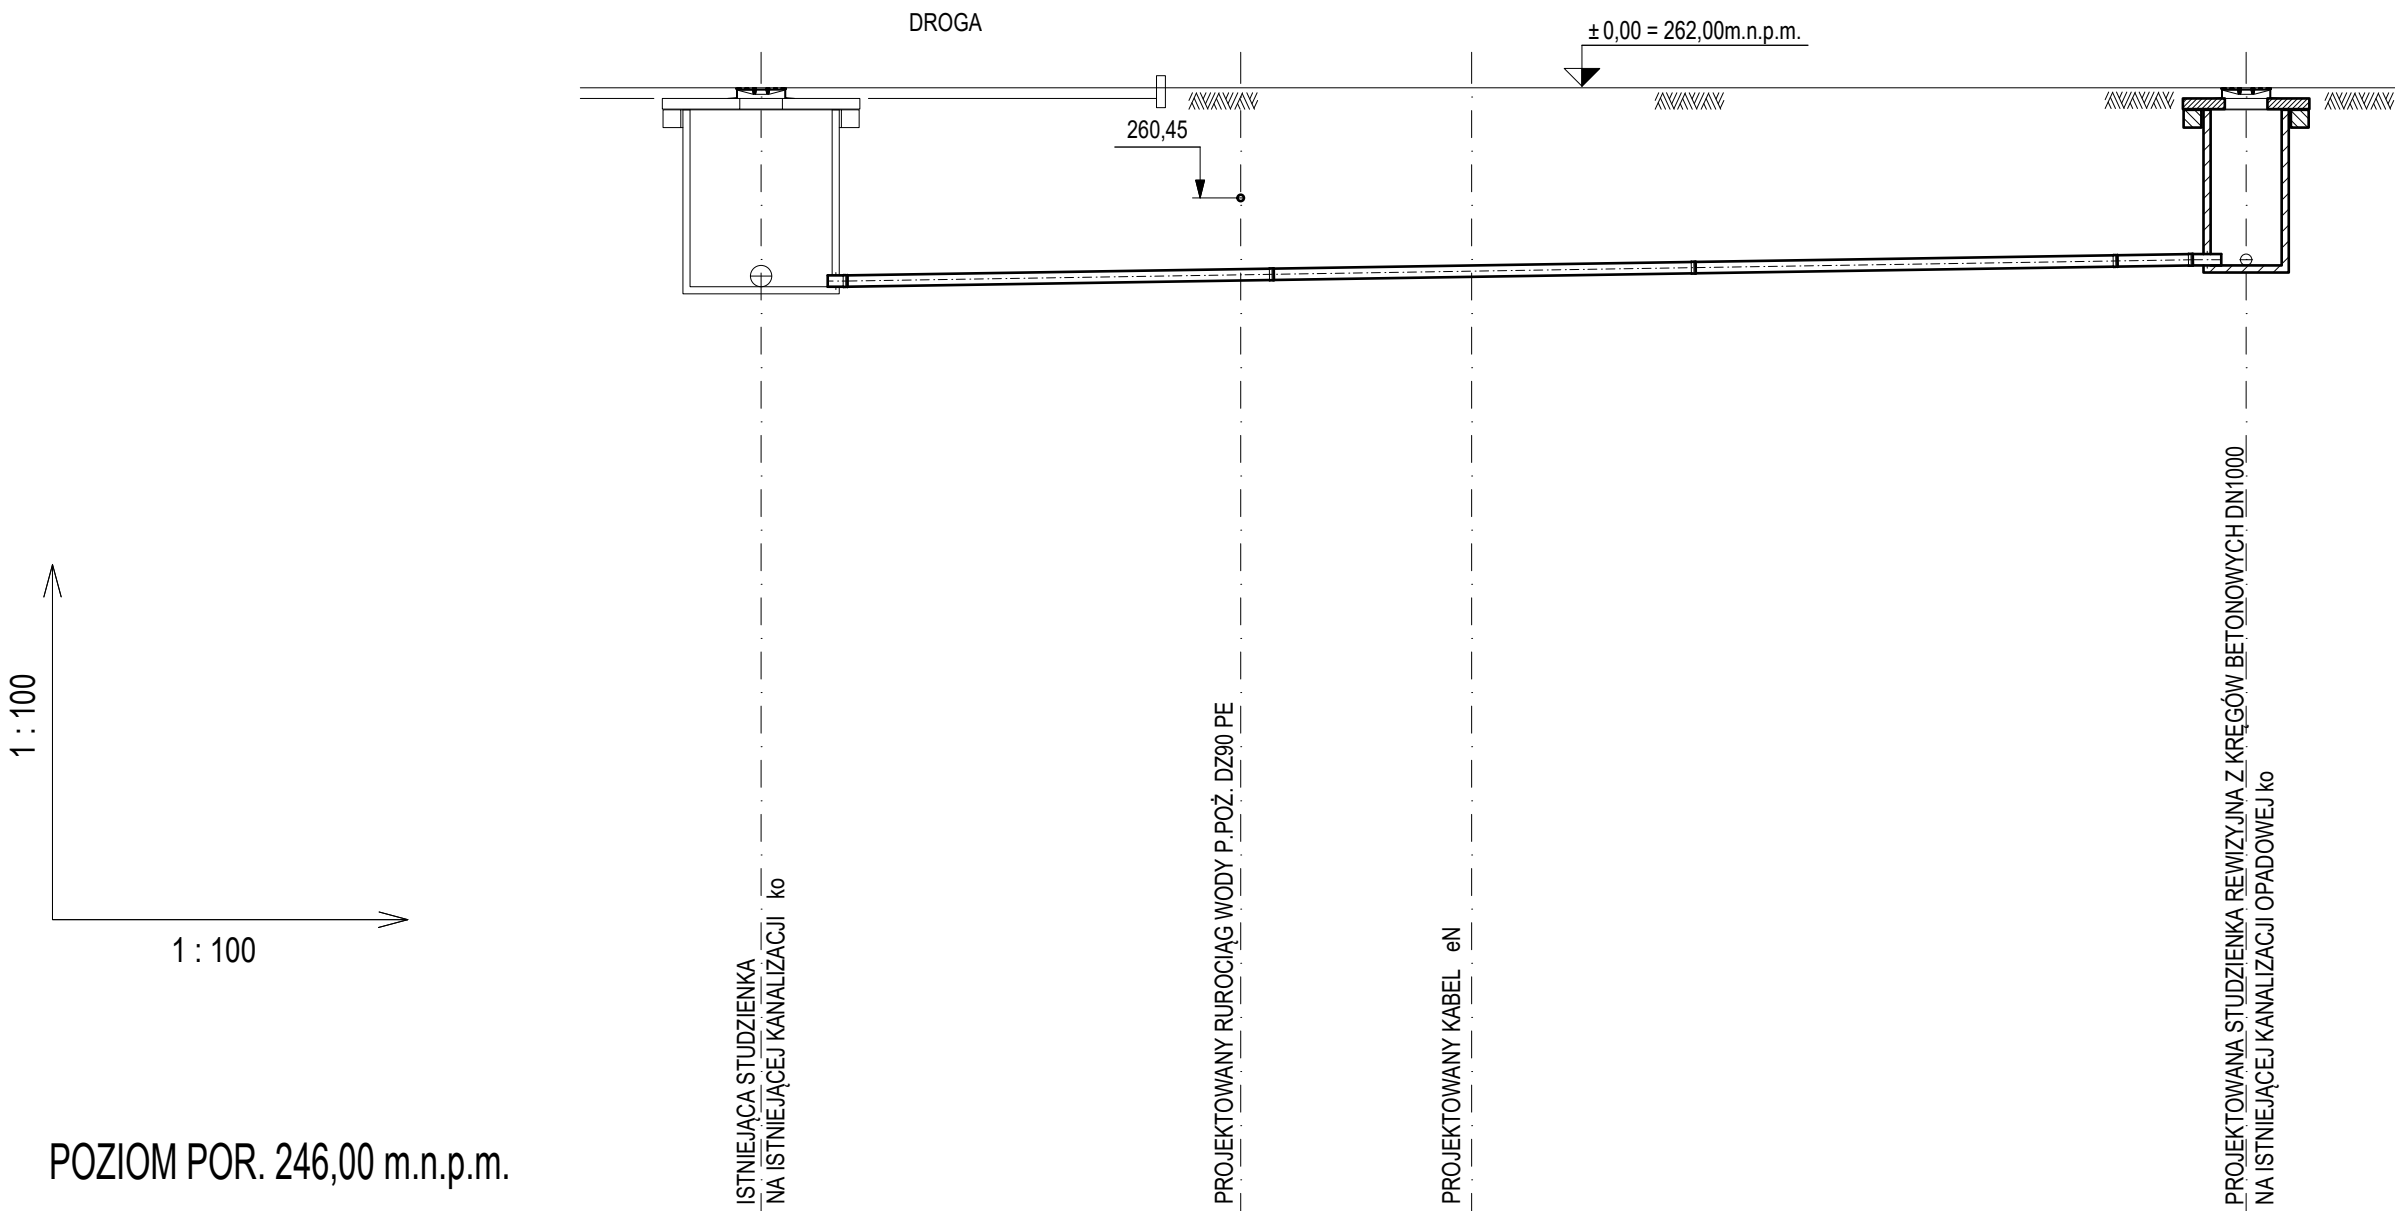


POZIOM POR. 246,00 m.n.p.m.

RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU
GŁĘBOKOŚĆ DNA RUROCIĄGU
SPADKI I DŁUGOŚCI
UZBROJENIE
ODLEGŁOŚCI

OZNACZENIA

ISTNIEJĄCA STUDZIENKA NA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI ko	262,00	262,00	262,00	262,00
PROJEKTOWANY RUROCIĄG WODY P.POŻ. D290 PE	259,20	259,47	259,60	260,05
PROJEKTOWANY KABEL en	2,80	2,53	2,40	1,95
PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA Z KRĘGÓW BETONOWYCH DN1000 NA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI OPADOWEJ ko	i = 4,0 %			
	L = 20,90 m			
	0,00	6,75	10,00	20,90



Rew.	Data	Wydał	Sprawdził	Zatwierdził	Opis zmian.
Zamawiający		Jednostka projektowa			
WOJKOWICKIE WODY Sp. z o.o. 42-580 Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 125		<b>BIO-KOM</b> Sp. z o.o. TECHNIKA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 41-506 CHORZÓW Plac Osiedlowy 2/1			
Projekt ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOJKOWICACH.					
Adres ul. GIERYSKIEGO 1 42-580 WOJKOWICE, numer działki: 2137/1					
Obiekt: Oczyszczalnia ścieków w Wojkowicach					
Nazwa zadania: Projekt Budowlany					
Tytuł rysunku: PROFIL PRZEKŁADKA KANALIZACJI OPADOWEJ					
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko		Nr upr. bud.	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Mariusz Szubert		462/90	20,01,2021	
Sprawdził	mgr inż. Rafał Głowaczewski		108/90	20,01,2021	
Opracował	Mariusz Wrona			20,01,2021	
Skala	Format	Faza	Nr arch. rys	S 9	
1:100	A2	PB	Nr projektu	1/2020	
				Arkusz	Rew.
				1/1	00