

Wojkowice, dnia 23.11.2016

ZGK.271.8.2016

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „*Obsługa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wojkowice*”

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1 Czy wymiana włączów kanalizacji deszczowej obejmuje wyłącznie robocizną czy również materiał? Czy wymiana obejmować ma włącz z pierścieniem? Jeżeli do kalkulacji wchodzi dostarczenie włączu prosimy o podanie typu (klasy) włączu i materiału. Jeżeli robota obejmuje wymianę włączu z pierścieniem prosimy o podanie typu nawierzchni dla jakiej ma być opracowana kalkulacja gdyż wiąże się to z odtworzeniem nawierzchni wokół włączu.

Odp. Wymiana włączów do studzienek obejmuje również cenę materiałów i sprzętu. W kalkulacji należy uwzględnić włącz żeliwny klasy D400 Dn 600 • wymagania normy PN-EN 124 : 2000 • pokrywa i korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 • wysokość korpusu H(w zależności od potrzeb)• prześwit 600mm • zabezpieczenie zatraskowe pokrywa uchylna. W kalkulacji należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

Pytanie nr.2 Czy uzupełnienie pokryw do włączu obejmuje wyłącznie robocizną czy również materiał? Jeżeli w kalkulacji należy uwzględnić włącz prosimy o podanie typu i materiału.

Odp. Uzupełnienie pokrywy do włączu obejmuje również materiał – pokrywy żeliwne typ D 400 Dn 600.

Pytanie nr 3 Czy wymiana kratki kanalizacji deszczowej obejmuje wyłącznie robocizną czy również materiał? Czy wymiana obejmować ma kratki wraz z korpusem? Jeżeli do kalkulacji wchodzi dostarczenie kratki prosimy o podanie typu (klasy) wpustu i materiału.

Jeżeli robota obejmuje wymianę kratki wraz z korpusem prosimy o podanie typu nawierzchni wokół wpustu.

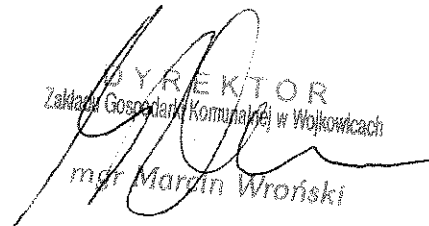
Odp. Wymiana kraterk wpustów ulicznych obejmuje również cenę materiału i sprzętu. Wymiana wpustu obejmuje zabudowanie kompletnego elementu. W kalkulacji należy uwzględnić zabudowanie wpustu ulicznego żeliwnego klasy D400 typ AS-WU 400X600. W kalkulacji należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

Pytanie nr 4 Czy uzupełnienie brakujących rusztów na wpustach obejmować wyłącznie robocizną czy również materiał (dostawa rusztu)? Jeżeli w kalkulacji należy uwzględnić wąż prosimy o podanie typ (klasy).

Odp. Uzupełnienie brakujących rusztów na wpustach ulicznych obejmuje również materiał - dostawę rusztu żeliwnego klasy D 400 400x600

Pytanie nr 5 Czy w regulacji włączów studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych uwzględnić należy również odtworzenie nawierzchni wokół włączu/wpustu? Jeżeli tak to dla jakiego typu nawierzchni opracować kalkulację.

Odp. Przy wymianie i regulacji włączów i wpustów ulicznych ,odtworzenie nawierzchni kalkulację należy opracować dla jezdni asfaltowej.


DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wołkowicach
mgr Marcin Wroński